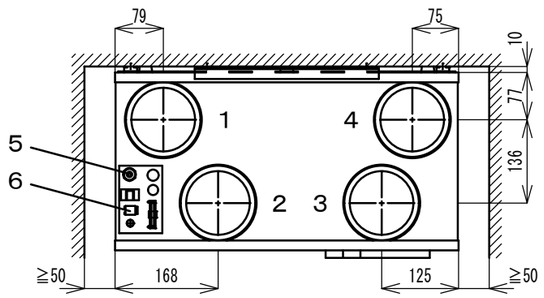

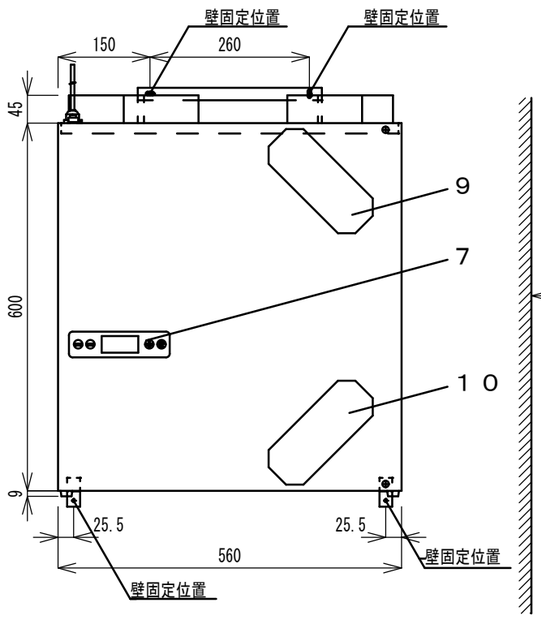

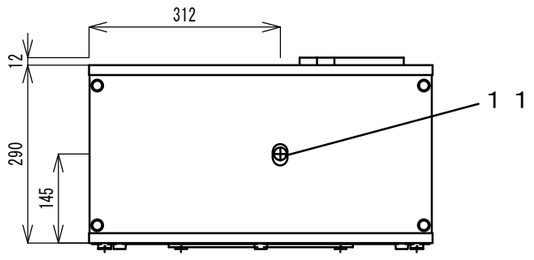

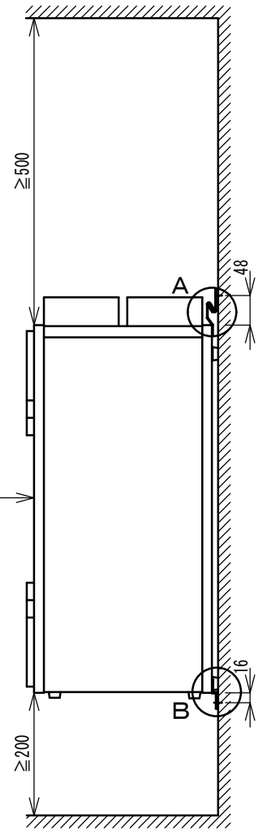



A部詳細



B部詳細

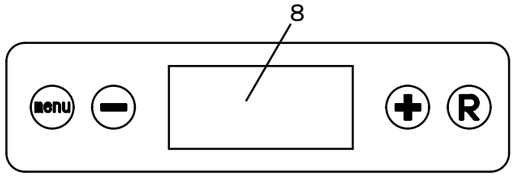

操作部詳細

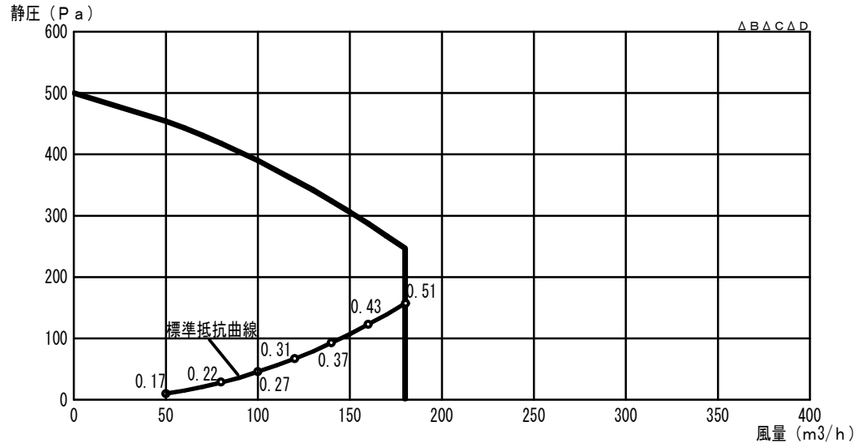

ＬＷＺ－７０Ｅ給排気Ｐ－Ｑ特性図

※○の数値は比消費電力（Ｗ／ｍ3/ｈ）

ＬＷＺ７０Ｅ給排気標準抵抗の構成

○屋外外気フードＡＴ－１２５ＨＧＳ
　給排気各１個
○グラスフレキφ１２５×２２ｍ
　曲り給排気各１１ヶ所
○Ｙ分岐φ１２５－φ１２５－φ１２５
　給排気各１個
○分岐チャンバーφ１２５－φ１００
　給排気各２個
○グラスフレキφ１００×１４ｍ
　曲がり給排気各５ヶ所
○給気グリルＡＴ－１００ＱＫ×６個
○排気グリルＡＴ－１００ＱＫＦ２×６個

番号	名　　称	摘　　要
1	ＳＡ接続口	φ１２５
2	ＥＡ接続口	φ１２５
3	ＲＡ接続口	φ１２５
4	ＯＡ接続口	φ１２５
5	電源ケーブル引込口	電源ケーブル長さ：１４６０mm
6	モジュラーケーブル差込口	
7	操作部	
8	表示部	
9	排気側フィルターカバー	
１０	給気側フィルターカバー	
１１	ドレン管接続口	φ１２／　Ｒ１／２”
１２	背面固定金具用ワッシャー	４個
１３	壁側背面固定金具	
１４	背面固定金具用パッキン	
１５	機器側背面固定金具	
１６	スペーサー	３個
１７	ＬＷＺ耐震補強金具	２個

型　式	寸法（mm）			質量	電　源	消費電力	風量	騒音	温度交換効率	ファンタイプ	有効換気量率	標準圧力損失時の
	高さ	幅	奥行	（ｋｇ）		（W）	（m3/ｈ）	（ｄＢ(Ａ)）	（%）		（%）	比消費電力(W／m3/ｈ)
ＬＷＺ－７０Ｅ	６００	５６０	２９０	２５	単相２００Ｖ ５０Ｈｚ/６０Ｈｚ	１３－９６	５０－１８０	３２－４８	９０	ＤＣ	９５	０．２７（100m3/ｈ時）

ΔC

ＬＷＺ－７０Ｅ	
設定風量（m3/ｈ）	温度交換効率
＜７５	９０%
＜１００	８６%
＜１５０	８３%
≦１８０	８１%

備考	記号	図　面　来　歴	日付	担当	承認	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先	殿	納入先	殿向
						太田	松井		青木	尺度	１：１０				
										日付	2015.5.28				
	D	給排気標準抵抗の構成表記訂正　ΔD	2023.10.10	青木	平山	日本スティーベル株式会社						名称	第一種顕熱交換換気システム ＬＷＺ－７０Ｅ仕様図	図番	１Ａ５１５４０１D
	C	温度交換効率追加　ΔC	2016.6.9	青木	太田										
	B	ＰＱ曲線図の改訂　ΔB	2015.12.2	青木	太田										